




**PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO
V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE
ZA OBDOBJE 2026 - 2029**

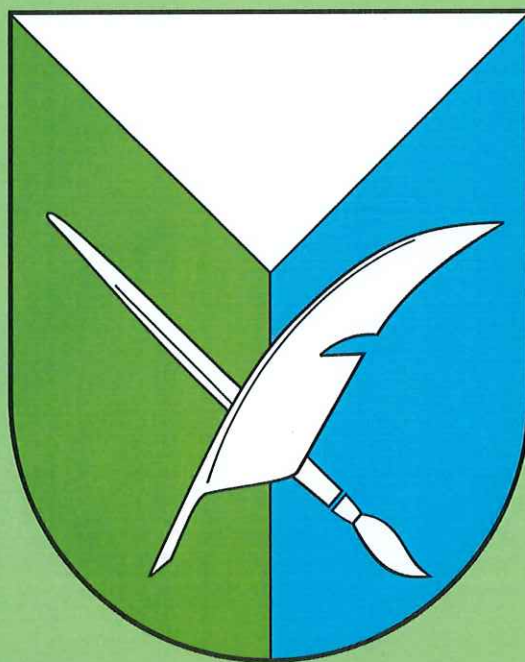

Pripravila:

Tina Pintar Tratnik, skrbnica javnih vodovodnih sistemov

Podpis:



Pregledala:


Elizabeta Rakovec, direktorica

Podpis:



Odobril: Milan Čadež, župan

Podpis:



Datum: 17.11.2025

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE 2026 - 2029

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE 2026 - 2029	3
1. OSNOVNI PODATKI.....	4
1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE.....	4
1.2 OBČINA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE – DELOVANJE VODOVODNEGA SISTEMA	4
1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE.....	4
1.4 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE.....	5
2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH, NAMENJENIH OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE	7
2.1 JAVNI VODOVODI IN ZUNANJA HIDRANTNA OMREŽJA ZA GAŠENJE POŽAROV, KI SO DEL JAVNEGA VODOVODA	7
2.2 ZAJETJA ZA PITNO VODO IN REZERVNA ZAJETJA ZA PITNO VODO IN NJIHOVA ZMOGLJIVOST ZA OSKRBO S PITNO VODO.....	12
2.3 VODNE PRAVICE ZA ZAJETJE.....	13
2.4 VODOVARSTVENA OBMOČJA, OZNAČEVANJA IN IZVAJANJE DRUGIH UKREPOV V SKLADU S PREDPISI	14
2.5 CENA OBVEZNIH STORITEV JAVNE SLUŽBE	14
3.1 ŠTEVILO PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST NA JAVNEM VODOVODU	15
3.2 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE JAVNE INFRASTRUKTURE, NAMENJENE JAVNI SLUŽBI	15
3.3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE USTREZNE PITNE VODE V JAVNIH VODOVODIH.....	15
3.4 UKREPI ZA ZMANJŠANJE VODNIH IZGUB V JAVNIH VODOVODIH.....	16
3.5 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO.....	16
3.6 REŽIM OBRATOVANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO	16
3.7 REŽIM NADOMEŠČANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO V SKLADU S SEDMIM ODSTAVKOM 16. ČLENA UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO	17
3.8 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE	17
3.9 IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV Z UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE.....	19

1. OSNOVNI PODATKI**1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE**

Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

NAZIV:	OBČINA GORENJA VAS-POLJANE - REŽIJSKI OBRAT
NASLOV:	POLJANSKA CESTA 87; 4224 GORENJA VAS
ID DDV:	SI 63943026
ODGOVORNA OSEBA:	MILAN ČADEŽ
KONTAKTNA OSEBA:	TINA PINTAR TRATNIK
TELEFONSKA ŠT:	031609189/ 045183110
E-POŠTA:	TINA.TRATNIK@OBCINA-GVP.SI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE:*	REŽIJSKI OBRAT (V OKVIRU OBČINSKE UPRAVE OBČINE GORENJA VAS-POLJANE)

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993)

1.2 OBČINA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE – DELOVANJE VODOVODNEGA SISTEMA

Režijski obrat Občine Gorenja vas – Poljane izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas – Poljane.

IME OBČINE	ID OBČINE
GORENJA VAS-POLJANE	027

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Navedeni so predpisi, na podlagi katerih se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo (številka in datum objave predpisa)

Občinski predpisi

OBČINA	Gorenja vas-Poljane	MID OBČINE	11026800
Predpis o določitvi izvajalca javne službe	Datum objave	objava	
Odlok o USTANOVITVI REŽIJSKEGA OBRATAV OBČINI GORENJA VAS-POLJANE	22.11.2001	URADNI LIST RS ŠT. 102/01 Z DNE 24.12.2001	
Predpis o načinu izvajanja javne službe	Datum objave	objava	
Odlok o USTANOVITVI REŽIJSKEGA OBRATAV OBČINI GORENJA VAS-POLJANE	18. 6. 2015	URADNI LIST RS ŠT. 48/2015 Z DNE 3. 7. 2015	
Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo	Datum objave	objava	
/	/	/	

Drugi pravni akti, ki urejajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo

• **Državni predpisi**

- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. . 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22)

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. . 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22)
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18, 84/18 in 158/20)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11)
- Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 21/25)

Občinski predpisi;

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas-Poljane (Ur., l., RS., št.; 48/2015).

1.4 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Javna služba se izvaja za območje občine Gorenja vas - Poljane.

Seznam naselij

OBČINA	MID OBČINE	IME NASELJA	MID NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU	ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
Vodovod Hlavče Njive-Brda					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Gorenje Brdo	10136806	100	89
Gorenja vas-Poljane	11026800	Hlavče Njive	10136857	80	70
Gorenja vas-Poljane	11026800	Dolenje Brdo	10136601	94	90
Gorenja vas-Poljane	11026800	Srednja vas-del	10137764	141	18
Gorenja vas-Poljane	11026800	Malenski Vrh-del	10137225	48	21
Gorenja vas-Poljane	11026800	Suša-del	10137870	48	5
Gorenja vas-Poljane	11026800	Gorenja vas - del	10136776	1221	8
Vodovod Hotavlje-Gorenja vas-Todraž-Poljane					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Gorenja vas	10136776	1221	1199
Gorenja vas-Poljane	11026800	Hotavlje-del	10136881	449	121
Gorenja vas-Poljane	11026800	Gorenja Dobrava	10136750	160	119
Gorenja vas-Poljane	11026800	Dobravšce-del	10136547	119	87
Gorenja vas-Poljane	11026800	Dolenja Dobrava	10136563	219	207
Gorenja vas-Poljane	11026800	Srednja vas-del	10137764	141	97
Gorenja vas-Poljane	11026800	Žabja vas-del	10138230	52	49
Gorenja vas-Poljane	11026800	Bačne	10136334	25	6
Gorenja vas-Poljane	11026800	Todraž	10137926	19	19
Vodovod Trebija - Podgora					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Podgora	10137381	216	179
Gorenja vas-Poljane	11026800	Trebija	10137985	221	178
Vodovod Poljane					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Hotovlja	10136890	284	253
Gorenja vas-Poljane	11026800	Predmost	10137527	126	134
Gorenja vas-Poljane	11026800	Dobje	10136539	138	127
Gorenja vas-Poljane	11026800	Poljane	10137462	523	484
Vodovod Stara Oselica-Slajka					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Hotavlje-del	10136881	449	10
Gorenja vas-Poljane	11026800	Stara Oselica – del	10137829	226	30
Gorenja vas-Poljane	11026800	Trebija-del	10137985	221	4
Vodovod Podvrh-Zapreval					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Podvrh	10137454	58	46
Gorenja vas-Poljane	11026800	Četena Ravan	10136474	69	67
Gorenja vas-Poljane	11026800	Zapreval	10138183	33	33
Vodovod Delnice-Podpreval					

Gorenja vas-Poljane	11026800	Delnice - del	10136512	162	113
Vodovod Fužine					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Fužine - del	10136687	129	62
Vodovod Lučine					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Dolge Njive	10136610	62	62
Gorenja vas-Poljane	11026800	Lučine – del	10137217	179	173
Gorenja vas-Poljane	11026800	Prelesje – del	10137535	75	12
Vodovod Sovodenj					
Gorenja vas-Poljane	11026800	Sovodenj	10137713	154	121

Vir: Prebivalci občine Gorenja vas-Poljane po CRP – september 2025

Vir št. preb. v okviru javne službe: Izpis september 2025, lastna evidenca

Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju

ID VS	IME VS	SEZNAM AGLOMERACIJ, KI JIH VS NAPAJA - IME	ID AGLOMERACIJ
1562	TREBIJA-GORENJA VAS- TODRAŽ-POLJANE	TREBIJA PODGORA, PODGORA 2 HOTAVLJE, GORENJA VAS 1, GORENJA VAS 2, GORENJA VAS 3, GORENJA VAS 4, DOLENJA DOBRAVA, SREDNJA VAS- POLJANE	2685, 2691,2692,2693,2696,60057,2593, 2595,60147,2596
1563	POLJANE	POLJANE NAD ŠK. LOKO, POLJANE NAD ŠK. LOKO, 1 POLJANE NAD ŠK. LOKO, 2	60139,60148, 2730,
1564	HLAVČE NJIVE-BRDA	GORENJE BRDO	50116
1565	STARA OSELICA - SLAJKA	/	/
1567	PODVRIH - ZAPREVAL	/	/
1568	DELNICE	DELNICE	2790
1569	FUŽINE	/	/
1574	LUČINE	LUČINE 1, LUČINE	50115. 2668,
1576	SOVODENJ	STARA OSELICA	2582

2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH, NAMENJENIH OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE

2.1 JAVNI VODOVODI IN ZUNANJA HIDRANTNA OMREŽJA ZA GAŠENJE POŽAROV, KI SO DEL JAVNEGA VODOVODA

Vodovodni sistem Trebija – Gorenja vas – Todraž – Poljane

Vodovod Trebija - Gorenja vas - Todraž je sestavni del vodovoda Trebija - Poljane - Škofja Loka (do občinske meje) v delu, ki predstavlja skupno infrastrukturo (vodovodni sistem). Služi oskrbi prebivalcev s pitno vodo v občini Gorenja vas-Poljane v naseljih: Trebija, Podgora, Hotavlje-del, Gorenja vas, Dobravšce-del, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž, Žirovski vrh Svetega Urbana (en objekt), Srednja vas in Žabja vas.

Vodovodni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz zajetja Trebija. Dolžina javnega vodovodnega sistema 51 km. Sestavljen je iz cevi iz nodularne litine in PEHD cevi.

JAVNI VODOVODNI SISTEM TREBIJA-GORENJA VAS-TODRAŽ-POLJANE	ŠTEVILO	OPREMA/KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	51 KM*	
VODOHRAN	6	
ČRPALIŠČE	5	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	1 + 3	KLORIRNA POSTAJA NA TREBIJI V ZBIRNEM JAŠKU TER DOKLORIRANJE NA VH TREBIJA, GORENJA VAS IN TODRAŽ
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI	45	JAŠEK Z BLATNIKOM IN ZRAČNIKOM
	179	NADZEMNI IN PODZEMNI HIDRANTI
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]*	113705	PRODANA VODA V LETU 2024
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

*Komunalni program upravljalca

Vodovodni sistem Poljane

Vodovodni sistem Poljane se napaja na zajetju Milostovka v Hotovlji. Naselja, ki so oskrbovana iz tega vodovoda so: Hotovlja, Predmost, Dobje in Poljane. Sestavljen je iz cevi iz nodularne litine in PEHD cevi.

JAVNI VODOVODNI SISTEM POLJANE -	ŠTEVILO	OPREMA/KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	13 KM*	
VODOHRAN	2	
ČRPALIŠČE	1	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	2	KLORNA POSTAJA HOTOVLJA TER DOKLORIRANJE NA VH KOVNICA
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	20	NADZEMNI HIDRANTI
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]*	47649	PRODANA VODA V LETU 2024*
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

*Komunalni program upravljalca

Vodovodni sistem Zarobar- Brda- Hlavče Njive

V sklopu izgradnje povezovalnega cevovoda letu 2023 se VH Gorenja vas v 70 % oskrbuje preko vodohrana Petelinov grič. V času priprave Programa se izvaja obnova cevovoda in vodohrana na območju Dolenjih Brd, ki bo omogočil tudi oskrbo Srednje in Žabje vasi. Cevovod je izdelan iz cevi iz nodularne litine in PEHD cevi.

JAVNI VODOVODNI SISTEM ZAROBAR BRDA-NJIVE	ŠTEVILO	OPREMA/KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	14,5 KM*	
VODOHRAN	5	
ČRPALIŠČE	0	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	1	UV DEZINFEKCIJA
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI		
NADZEMNI HIDRANTI	15	NADZEMNI HIDRANTI
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]*	13748	PRODANA VODA V LETU 2024*
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

*Komunalni program upravljalca

Vodovodni sistem Stara Oselica-Slajka

Vodovodni sistem napaja naselje Stara Oselica. Črpališče Stara Oselica je opremljeno z daljinskim nadzornim sistemom, medtem ko je VH Stara Oselica v času priprave Programa oskrbe še brez daljinsko vodenega nadzornega sistema, zato se predvideva opremljanje vodohrana v naslednjih letih. Cevovod je izdelan cevi iz nodularne litine in PEHD cevi.

JAVNI VODOVODNI SISTEM STARA OSELICA-	ŠTEVILO	KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	7 KM*	
VODOHRAN	1	
ČRPALIŠČE	1	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	0	
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	1	RAZTEŽILNIK Z BLATNIKOM
	14	NADZEMNI HIDRANTI
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]	1807	PRODANA VODA V LETU 2024*
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

*Komunalni program upravljalca

Vodovodni sistem Podvrh – Zapreval

Vodovodni sistem napaja naselje Podvrh, Četena Ravan in Zapreval. Primarni del cevovoda je iz nodularne litine, ostale cevi so iz PEHD.

JAVNI VODOVODNI SISTEM PODVRH - ZAPREVAL	ŠTEVILO	KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	6 KM*	
VODOHRAN	1	
ČRPALIŠČE	1	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	1	UV DEZINFEKCIJA S FILTRACIJO
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	5	RAZTEŽILNIK Z BLATNIKOM
	21	NADZEMNI HIDRANTI
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]*	7149	PRODANA VODA V LETU 2024*
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

*Komunalni program upravljalca

Vodovodni sistem Delnice – Podpreval

Vodovodni sistem Delnice - Podpreval oskrbuje naselje Delnice. Ob dolgotrajnem sušnem obdobju se zmanjšuje količina vode na zajetjih. Zaradi premikanja terena del vode odteče mimo zajetja, zato se v naslednjem programskem obdobju načrtuje ureditev obstoječih zajetij. Primarni del cevovoda je iz PEHD.

JAVNI VODOVODNI SISTEM DELNICE - PODPREVAL	ŠTEVILO	KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	5 KM*	
VODOHRAN	2	
ČRPALIŠČE	0	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	1	UV DEZINFEKCIJA S FILTRACIJO
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	8	NADZEMNI HIDRANTI
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]	4339*	PRODANA VODA V LETU 2024*
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

*Komunalni program upravljalca

Vodovodni sistem Fužine

Vodovodni sistem Fužine oskrbuje naselje Fužine.

Zaradi premikanja terena se je del vodovodne žile premaknil, v naslednjem programskem obdobju se načrtuje sanacija zajetja. Primarni del cevovoda je zgrajen iz PEHD.

JAVNI VODOVODNI SISTEM FUŽINE -	ŠTEVILO	KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	3 KM*	
VODOHRAN	1	
ČRPALIŠČE	0	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	1	UV DEZINFEKCIJA
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	5	NADZEMNI HIDRANTI
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]*	2088	PRODANA VODA V LETU 2024*
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

*Komunalni program upravljalca

Vodovodni sistem Lučine

Vodovodni sistem Lučine oskrbuje naselja Prelesje, Dolge Njive in Lučine. Ob obnovitvi celotnega vodovodnega sistema v letu 2022 se je v oskrbo vključil nov vodni vir Zadobje, ki je izdatnejši od predhodnega. V okviru obnove je bila izvedena tudi navezava na rezervni vodni vir preko vodovodnega sistema Trebija – Gorenja vas – Todraž. V naslednjem programskem obdobju večja dela na vodovodnem sistemu niso predvidena. Cevovod je iz cevi iz nodularne litine in PEHD cevi.

JAVNI VODOVODNI LUČINE	ŠTEVILO	KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	5,4KM*	
VODOHRAN	1	
ČRPALIŠČE	0	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	2	SAMOČISTILNI STOJEČI FILTER IN UV DEZINFEKCIJA
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	11	NADZEMNI HIDRANT
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]	10906	PRODANA VODA V LETU 2024
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

Vodovodni sistem Sovodenj

Občina Gorenja vas - Poljane je (od vaške vodovodne skupnosti) v upravljanje vodovodni sistem Sovodenj prevzela v januarja 2025.

Vodovodni sistem se bo v naslednjem programskem obdobju opremil z daljinskim nadzornim sistemom, filtracijo in zamenjavo UV lučke. Cevovod je iz PEHD cevi.

JAVNI VODOVODNI SOVODENJ	ŠTEVILO	KOMENTAR
SKUPNA DOLŽINA CEVI	4,8 KM**	
VODOHRAN	1	
ČRPALIŠČE	0	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	2	SAMOČISTILNI STOJEČI FILTER IN UV DEZINFEKCIJA
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	0	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	11	NADZEMNI HIDRANT

KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [M3]**	18200	SKUPNA KOLIČINA ODVZETE VODE V LETU 2024**
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	NE	

**Ocena

V tabeli so navede lastnosti črpališč, za vsako posamezno črpališče je navedeno število vgrajenih in delujočih črpalk ter njihova skupna moč.

Tabela 6: Lastnosti črpališč

ZAPOREDNA ŠT.	ČRPALIŠČE - IME	ID VODOVODNEGA SISTEMA	ŠT. VGRAJENIH ČRPALK	SKUPNA MOČ VGRAJENIH ČRPALK [KW]
1	TREBIJA	1562	2	4
2	GORENJA VAS	1562	2	4
3	HOTAVLJE	1562	1	2,2
4	DOBRAVŠČE	1562	1	2,2
5	TODRAŽ	1562	2	7,5
6	DOBJE	1563	1	7,5
7	PODVRH	1567	1	1,1
8	BREBOVNICA	1576	4	7,5

Javno hidrantno omrežje

Vgrajene hidrante upravljaavec redno vzdržuje, vsako leto se zagotovi pregled dela javnega hidrantnega omrežja z napravami in meritvami (statičnega in dinamičnega tlaka v hidrantih). Ob pridobljeni informaciji o stanju hidrantov se načrtuje zamenjava. Nekaj hidrantov letno se zamenja, sočasno ob menjavi cevovoda. Občasno se pojavljajo nelegalni odvzemi pitne vode iz hidratov. Območja nelegalnih odvzemov pitne vode iz hidranta se bodo preverjali s pregledom morebitne poškodovanosti varnostnih nalepk.

IME VODOVODNEGA SISTEMA	ŠTEVILO HIDRANTOV NA OMREŽJU
JAVNI VODOVODNI SISTEM TREBIJA-GORENJA VAS-TODRAŽ-POLJANE	180
JAVNI VODOVODNI, SISTEM POLJANE	47
JAVNI VODOVODNI SISTEM ZAROBAR BRDA- NJIVE	28
JAVNI VODOVODNI SISTEM STARA OSELICA	14
JAVNI VODOVODNI SISTEM PODVRH - ZAPREVAL	21
JAVNI VODOVODNI SISTEM DELNICE - PODPREVAL	8
JAVNI VODOVODNI SISTEM FUŽINE	7
JAVNI VODOVODNI SISTEM LUČINE	11
JAVNI VODOVODNI SISTEM SOVODENJ	7

2.2 ZAJETJA ZA PITNO VODO IN REZERVNA ZAJETJA ZA PITNO VODO IN NJIHOVA ZMOGLJIVOST ZA OSKRBO S PITNO VODO

Poglavje vsebuje opis vodnih virov, iz katerih se zagotavlja vodo za javni vodovod.

Izvir Trebija je površinsko zajetje, iz katerega se dovoljuje odvzem vode v količini do 13 l/s, oziroma v skupni količini največ do 310.000 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1562**.

Vrtina Trebija. Vrtina služi kot rezervni vodni vir v primeru motnosti pitne vode iz zajetja Trebija. Kapaciteta vrtine je 8,7 l/s oziroma 274.363 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1562**.

Izvir Milostovka (Poljane) je površinsko zajetje, iz katerega se dovoljuje odvzem vode v količini do 6 l/s oziroma v skupni količini največ do 60.000 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1563**.

Izvir Jelovica (Zarobar) je površinsko zajetje, iz katerega se dovoljuje odvzem vode v količini do 6 l/s oziroma v skupni količini največ do 39.500 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1564**.

Izvir Zarobar 3 je drenažno zajetje, iz katerega se dovoljuje odvzem vode v količini do 5 l/s oziroma v skupni količini največ do 125.000 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1564**.

Izvir Jezerc (Stara Oselica) je površinsko zajetje, iz katerega se dovoljuje odvzem vode v količini do 0,2 l/s oziroma v skupni količini največ do 3.500 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1566**.

Izvir Na Malnu (Podvrh) je drenažno zajetje, iz katerega se dovoljuje odvzem vode v količini do 5 l/s, oziroma v skupni količini največ do 80.000 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1567**.

Izvira Voglč in Robidno Brdo sta površinski zajetji, iz katerih se dovoljuje odvzem vode v količini do 0,3 l/s, oziroma v skupni količini največ do 8.760 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1568**.

Izvir Studenci (Fužine) je površinsko zajetje, iz katerega se dovoljuje odvzem vode v količini do 0,3 l/s, oziroma v skupni količini največ do 9.125 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1569**.

Izvir Zadobje (Lučine) je drenažno zajetje, iz katerega se dovoljuje odvzem vode v količini do 1,1 l/s, oziroma v skupni količini največ do 35.000 m³/leto - **ID VODOVODNEGA SISTEMA 1574**.

Vrtina Kopačnica Vrtina služi kot rezervni vodni vir, iz katere se dovoljuje odvzem vode v količini do 10 l/s, oziroma v skupni količini največ do 252.000 m³/leto. V času priprave Programa vrtina še ni vključena v sistem, predvidena je vključitev do konca Programskega obdobja.

Rezervni vodni viri za posamezni vodovodni sistem

VODOVODNI SISTEM	OPIS
TREBIJA-PODGORA – HOTAVLJE-SREDNJA VAS, ŽABJA VAS	REZERVNE VODNE VIRE PREDSTAVLJAJO VRTINE NA TREBIJI
GORENJA VAS- TODRAŽ	REZERVNE VODNE VIRE PREDSTAVLJAJO VRTINE NA TREBIJI IN VODA IZ ZAJETJA ZAROBAR
POLJANE	REZERVNE VODNE VIRE PREDSTAVLJAJO VRTINE NA TREBIJI
STARAOSELICA - SLAJKA	NIMA REZERVNEGA VODNEGA VIRA. V IZREDNIH RAZMERAH SE VODA PRIPELJE V VODOHRAN S POMOČJO GASILSKIH CISTERN
PODVRH - ZAPREVAL	NIMA REZERVNEGA VODNEGA VIRA. V IZREDNIH RAZMERAH SE VODA PRIPELJE V VODOHRAN S POMOČJO GASILSKIH CISTERN
ZAROBAR – BRDA - HLAVČE NJIVE	REZERVNE VODNE VIRE ZA PRIMER IZPADA ZAJETJA PREDSTAVLJA SPODNJE ZAJETJE ZAROBAR, REZERVNI VODNI VIR ZA PRIMER IZPADA SISTEMA NI ZAGOTOVLJEN. V IZREDNIH RAZMERAH SE VODA PRIPELJE V VODOHRAN S POMOČJO GASILSKIH CISTERN
LUČINE	REZERVNE VODNE VIRE PREDSTAVLJA ČRPALIŠČE BREBOVNICA
SOVODENJ	REZERVNE VODNE VIRE ZA PRIMER IZPADA ZAJETJA PODOSOJNICA I. II PREDSTAVLJA ZAJETJE PODOSOJNICA III, REZERVNI VODNI VIR ZA PRIMER IZPADA SISTEMA NI ZAGOTOVLJEN. V IZREDNIH RAZMERAH SE VODA PRIPELJE V VODOHRAN S POMOČJO GASILSKIH CISTERN
FUŽINE	REZERVNE VODNE VIRE PREDSTAVLJAJA VOHRAN NA TREBIJI
DELNICE	REZERVNE VODNE VIRE ZA PRIMER IZPADA ZAJETJA VOGLIČ PREDSTAVLJA ZAJETJE ROBIDNO BRDO, REZERVNI VODNI VIR ZA PRIMER IZPADA SISTEMA NI ZAGOTOVLJEN. V IZREDNIH RAZMERAH SE VODA PRIPELJE V VODOHRAN S POMOČJO GASILSKIH CISTERN

2.3 VODNE PRAVICE ZA ZAJETJE

Seznam vodnih virov

VIR PITNE VODE - IME	Y	X	E	N	ID VODOVODNEGA SISTEMA	ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI
TREBIJA	430380	106599	430359	106599	1562	35527-485/2004
VRTINA TREBIJA	430302	106630	430302	106630	1562	35527-128/2009-4 35527-440/2004
MILOSTOVKA	438520	107334	438455	107374	1563	35527-20/2014-2 35527-175/2020-2 35527-113/2008-4
JEZERC	428488	107172	428491	107177	1565	35527-12/2013-4 35527-4/2020 35527-472/2004
JELOVICA (ZAROBAR)	432966	111959	432966	111959	1564	35527-70/2020-3 35527-31/2010
NA MALNU	435970	113670	435986	113705	1567	35527-182/2020-2 35527-471/2004
VOGLČ	438844	112166	438844	112166	1568	35527-177/2020-2 35527-586/2004
ROBIDNO BRDO I.	438570	111863	438570	111863	1568	
ROBIDNO BRDO II.	438676	111855	438676	111855	1568	
STUDENCI	430238	105766	430245	105764	1569	35527-178/2020-2
NA MALNU*	435970	113670	435986	113705	1571	35527-449/2004
LUČINE I	438142	100305	437956	100191	1574	35527-439/2004
LUČINE II	438046	100296	437884	100238	1574	

PODOSOJNICA I *	434326	105419	424332	105453	1576	33527-176/2020-2
PODOSOJNICA II *	434316	105447	424387	105436	1576	35527-453/2004
PODOSOJNICA III *	424911	105228	424913	105270	1576	35527-179/2020-2
VRTINA KOPAČNICA	430060	108736	429689	109223	1562	35527-56/2021
ZADOBJE	438843	103803	438472	104290	1574	35527-48/2014

2.4 VODOVARSTVENA OBMOČJA, OZNAČEVANJA IN IZVAJANJE DRUGIH UKREPOV V SKLADU S PREDPISI

Pravna podlaga je določena s predpisom »Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane« (Ur. l. RS št. 164/2020),

V naslednjem Programskem obdobju se predvideva ograditev zajetji na Sovodnju, ki pred prevzemom vodovoda v upravljanje od vaškega vodovodnega odbora niso bila ograjena.

2.5 CENA OBVEZNIH STORITEV JAVNE SLUŽBE

Omrežnina:		Mesečni znesek (EUR/mesec)			Normirana poraba vode (m ³ /leto)	
DN vodomera	Faktor omrežnine	Cena	DDV	Cena z DDV	Letna (m ³ /leto)	Dnevna (m ³ /dan)
DN < / = 20	1	6,2406	9,5%	6,8335	438	1,2
20 < DN < 40	3	18,7218	9,5%	20,5004	1.314	3,6
40 < / = DN < 50	10	62,4060	9,5%	68,3346	4.380	12,0
50 < / = DN < 65	15	93,6090	9,5%	102,5019	6.570	18,0
65 < / = DN < 80	30	187,2180	9,5%	205,0037	13.140	36,0
80 < / = DN < 100	50	312,0300	9,5%	341,6729	21.900	60,0
100 < / = DN < 150	100	624,0600	9,5%	683,3457	43.800	120,0
150 < / = DN	200	1.248,1200	9,5%	1366,6914	87.600	240,0
Vodarina (EUR/m ³):		Do normirane porabe vode:			Preko normirane porabe:	
		Cena	DDV	Cena z DDV	Cena	Cena z DDV
		0,7159	9,5%	0,7839	1,07385	1,1759

Cene se v obdobju 2026 – 2029 lahko spremenijo. Tabela prikazuje cene za gospodinjstva in nepridobitno dejavnost. Cenik za pridobitno dejavnost je objavljen na spletni strani upravljalca. Podatki o trenutnih cenah so dostopni na: <https://www.obcina-gvp.si/sl/content/za-obcane/cenik-storitev-oskrba-s-pitno-vodo.html>

3. PODATKI O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, KI SO PODATKI O:**3.1 ŠTEVILO PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST NA JAVNEM VODOVODU**

IME OBČINE	ID OBČINE	ŠTEVILO PREBIVALCEV	ŠTEVILO PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST	ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
GORENJA VAS-POLJANE	027	7411	1412	4287

3.2 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE JAVNE INFRASTRUKTURE, NAMENJENE JAVNI SLUŽBI

Vzdrževanje javne infrastrukture se izvaja v dveh obsegih. Redna vzdrževalna dela in intervencijska vzdrževalna dela.

Redna vzdrževalna dela obsegajo redna čiščenja zajetji in vodohranov, črpališč, spiranje kartušnih filtrnih sistemov, menjava biocidnih pripravkov, umirjanje merilnih in dozirnih naprav, menjave vodomero, obnovitvena dela na cevovodu, spiranje vodovodnega omrežja na blatnikih in hidrantih, lociranih na končnih linijah cevovoda, košnja podrastja okoli vodohranov in zajetji se izvaja po potrebi skladno z letno vegetacijo. Pregled vodohranov in zajetji se izvaja na 10-14 dni.

Redno na vsake dve leti se opravi servis hidravlično - razbremenilnih ventilov.

Intervencijska vzdrževalna dela obsegajo nujne neodložljive ukrepe za zaščito, objektov in infrastrukture, ki se pojavijo nepredvideno in bi odlog popravila lahko povzročil dodatne poškodbe na vodovodnem sistemu ali objektih.

3.3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE USTREZNE PITNE VODE V JAVNIH VODOVODIH

Občina Gorenja vas – Poljane kot upravljelec zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode in nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode na javnem vodovodnem sistemu. Notranji nadzor izvaja NLZOH Kranj. V sklopu notranjega vzorčenja so zajeti mikrobiološki, fizikalni in kemijski parametri. Z nakupom MPN analizatorja upravljelec sam za interno uporabo izvaja analize pitne vode. Interno analizo upravljelec opravi kot dodatno preverjanje ustreznosti med rednimi notranjimi vzorčenji, opravljajo se analize za testiranje potencialno novih vodnih virov.

Skladno z letnim planom odvzema vzorcev upravljelec zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode. Letno se plan prilagaja spremembam na vodovodnem sistemu, in po potrebi se dodaja obseg vzorčenj. Poleg notranjega nadzora, se na vodovodnih sistemih 2-4x letno izvaja vzorčenje pitne vode v okviru državnega monitoringa. Poročila zadnjih analiz pitne vode upravljelec objavlja na svoji spletni strani. Na spletnih straneh upravljalca so prav tako dostopne informacije v zvezi z oskrbo s pitno vodo. Povzetek letnega poročila o kvaliteti pitne vode upravljelec objavi vsako leto v mesecu marcu v lokalnem glasilu.

3.4 UKREPI ZA ZMANJŠANJE VODNIH IZGUB V JAVNIH VODOVODIH

Vodne izgube za upravljalca vodovodnih sistemov predstavljajo ekonomsko breme, saj zvišujejo stroške vode. Vodne izgube nastanejo kot posledica puščanj na dotrajanemu omrežju oziroma kot nedovoljeni odvzemi pitne vode iz hidrantnega omrežja. V prihodnjem programskem obdobju bomo načrtovali in v največji možni meri izvedli več ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub. Na delih omrežja, kjer se bodo okvare pojavile več kot 2x zaporedoma v kratkem časovnem intervalu, bomo načrtovali in izvedli zamenjavo kritičnega dela cevovoda. Če se bo v sklopu gradnje ostale infrastrukture, npr. ceste, ugotovilo, da je na območju gradnje del potencialno dotrajan cevovod, se bo izvedla sočasna menjava cevovoda v izogib ponovnim posegom ob morebitnim nastalim puščanjem. Program oskrbe za obdobje 2026-2029 predvideva še dodatne ukrepe za zmanjšanje vodnih izgub za javni vodovod, kot so:

- dodatna nova merilna mesta opremljena s sodobnimi merilniki, ki bodo omogočali še hitrejšo odkrivanje makro lokacije morebitnih puščanj.
- redni letni popis in kontrola vodomeroz individualnih porabnikov,
- kontrola in zaščita hidrantnega sistema.

3.5 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO

Javni vodovodni sistem Trebija – Gorenja vas – Todraž - Poljane z glavnima vodnima viroma izvir Trebija in vrtina Trebija ima zagotovljen rezervni vodni vir zadostne kapacitete. V času priprave Programa poteka gradnja cevovoda od vrtine Kopačnica do Hotavelj, ki bo omogočala vključitev dodatnega vodnega vira za območje Hotavelj, Gorenje vasi do Todraža. Vodovoda Zarobar - VH Petelinov grič, ki oskrbuje VH Gorenja vas, je že vključen v sistem.

Javni vodovodni sistem Poljane z glavnim vodnim virom izvir Milostovka-Hotovlja ima zagotovljen rezervni vodni vir zadostne kapacitete iz transportnega vodovoda Trebija - Gorenja vas - Poljane - Škofja Loka.

Javni vodovodni sistem Fužine z glavnim vodnim virom izvir Studenci-Fužine ima zagotovljen rezervni vodni vir zadostne kapacitete.

Občina Gorenja vas - Poljane nudi strokovno podporo pri ohranjanju in uporabi obstoječih vodnih virov za potrebe vaških vodovodnih skupnosti.

Občina Gorenja vas - Poljane bo v okvirju tehničnih možnosti nudila dobavo pitne vode vaškim vodovodom kot rezervni vodni vir v primeru pomanjkanja vode zaradi sušnih ali izrednih razmer.

3.6 REŽIM OBRATOVANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO

V 80 % leta glavni vodni viri zagotavljajo nemoteno oskrbo s pitno vodo. Ob daljšem sušnem obdobju je opaziti, da se izdatnost glavnih vodnih virov na nekaterih vodovodnih sistemih zmanjšuje. Kjer je tehnično omogočeno, se daljinsko vključi dodatni vodni vir, sicer se vodni vir vključi fizično.

3.7 REŽIM NADOMEŠČANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO V SKLADU S SEDMIM ODSTAVKOM 16. ČLENA UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO

Vodovodni sistem Trebija-Gorenja vas-Todraž-Srednja vas ter vodovodni sistem Poljane imata zagotovljen rezervni vodni vir - vrtino na Trebiji, ki je fizično priključena na javno vodovodno omrežje in je vedno v stanju možne priključitve. Vodovodni sistem Gorenja vas-Todraž ima zagotovljen še dodatni vodni vir tudi iz VH Petelinov grič.

Za vodovodne sisteme z manj kot 300 prebivalci, kjer ob izpadu sistema ni možna vključitev rezervnega vodnega vira, se bo v naslednjem obdobju ob morebitnem izpadu zagotavljanja oskrbe s pitno vodo pristopalo k reševanju problematike oskrbe z dovažanjem pitne vode z gasilskimi cisternami v vodohrane iz javnega vodovodnega sistema Trebija-Gorenja vas-Todraž-Srednja vas, oziroma vodovodni sistem Poljane. Za območja, ki še nimajo rezervnega vodnega vira, se bo z opazovanjem potencialno novih virov intenzivno pristopilo k raziskovanju morebitnih novih vodnih virov.

Vodni vir vrtine Kopačnica in povezovalni cevovod Dolenje Brdo - Srednja vas (v izgradnji), se v distribucijo kot rezervni vodni vir vključujejo predvidoma do konca Programskega obdobja.

3.8 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE

Način obveščanja uporabnikov oskrbe s pitno vodo poteka po v naprej določenem načrtu. Uporabniki skupaj z obračunom za komunalne storitve za mesec december vsakoletno prejmejo obvestilo o načinu obveščanj, kjer so navedeni postopki obveščanja v primeru neskladnih vzorcev ali načrtovanih vzdrževalnih in intervencijskih delih.

Uporabnike storitev se povabi k oddaji kontaktnih podatkov za namen obveščanja. Uporabnike prednostnih prostorov (šole, vrtci, gostinski obrati) se obvešča še dodatno s klicem upravljalca. Upravljalca bo tekom programskega obdobja preučil možnost obveščanja preko kratkih sporočil (sms).

OBVESTILO O NAČINU OBVEŠČANJA uporabnikov storitve oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov v občini Gorenja vas- Poljane³ (Obvestilo prejmejo uporabniki storitev z obračunom za komunalne storitve za mesec december)

	VZROK ZA OBVEŠČANJE	ČAS OBVEŠČANJA	NAČIN OBVEŠČANJA
Splošne informacije	V naprej načrtovana vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu	Predvidoma 1 dan pred prekinitvijo	- osebno ali z dopisom v nabiralnik; manjše število uporabnikov⁴ - spletna stran občine - elektronski naslov uporabnika **
Splošne informacije	Interventna vzdrževalna dela (npr. okvara)	Čim prej	- Spletna stran občine http://www.obcina-gvp.si/
Splošne informacije	Splošne informacije, priporočila, navodila v zvezi z oskrbo s pitno vodo ter poročila o analizah pitne vode	Takoj, ko je to mogoče	Spletna stran občine http://www.obcina-gvp.si/
Splošne informacije	Letno poročilo	(za preteklo leto)	- Spletna stran občine http://www.obcina-gvp.si/ - Lokalno občinsko Glasilo; Podblegaške novice v marcu tekočega leta za preteklo leto
ČLEN Uredbe o pitni vodi (Ur.LRS 61/2023) 12.	Upravitelj vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.	Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravitelja ali upravnika objekta. <u>Če je potrebno razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah.</u>	- Osebnost z dopisom¹ - Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja - Spletna stran občine: http://www.obcina-gvp.si/ - Elektronski naslov uporabnika **
17.	Upravitelj vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode	Čim prej, a najkasneje v dveh urah, obvešča se do preklica, posebno obvestilo o prenehanju omejitev oz. prepovedi uporabe	- Lokalni radio: Radio Sora¹ - Spletna stran upravitelja: http://www.obcina-gvp.si/ - Osebnost z dopisom v hišni nabiralnik (manjše število uporabnikov⁴) - Elektronski naslov uporabnika ali kratko sporočilo uporabniku** - Prednostni prostori elektronska pošta in kratko sporočilo (SMS)⁴** - Aplikacija http://www.npv.si/
17.	Upravitelj vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo	Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti uporabnike javne službe.	- Lokalni radio: Radio Sora - Spletna stran občine: http://www.obcina-gvp.si/ - Osebnost z dopisom v hišni nabiralnik (manjše število uporabnikov⁴) - Elektronski naslov uporabnika**
31.	Ministrstvo za zdravje izda upravitelju vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.	Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravitelj vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda.	- Radio Sora - Lokalni časopis: Podblegaške novice - Spletna stran občine: http://www.obcina-gvp.si/

⁴ Obvestilo posreduje upravitelj ali pogodbeni vzdrževalec (max. 30 odjemnih mest)

^{**} Obvestilo se posreduje na uporabnikov elektronski naslov, ali kratko sporočilo (sms), če je uporabnik na info@obcina-gvp.si sam poslal privolitve o načinu obveščanja na omenjeni način. Upravitelj v informacijski sistem vnese uporabnikove podatke.

^{***} Lastnike ali upravitelje prednostnih prostorov obveščamo po elektronski pošti in dodatno preko kratkega sporočila (SMS), uporabnike znotraj prednostnih prostorov obvesti lastnik ali upravitelj prednostnih prostorov. Seznam s kontaktnimi podatki se nahaja v informacijskem sistemu

¹ Osebnost: kratak dopis, ki se izroči uporabniku ali neposredno v nabiralnik. V primeru večstanovanjskih objektov bo obveščen upravitelj objekta.

² Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskimi obveščanji. Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju.

³ Obvestilo o načinu obveščanja se lahko tekom programskega obdobja spremeni, aktualno obvestilo je odstopno na spletni strani <http://www.obcina-gvp.si/>

3.9 IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV Z UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE

Letno se pojavlja nekaj primerov posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture:

- Najpogostejša storitev je dovažanje pitne vode še posebej v poletnem sušnem obdobju višje ležečim objektom, ki se sicer oskrbujejo s pitno vodo iz lastne oskrbe. Gasilci po predhodnem naročilu in dogovoru poskrbijo za dovažanje vode. Količina pripeljene vode se obračuna pri obračunu komunalnih storitev.
- Letno se beleži nekaj enkratnih odvzemov iz hidrantov na željo stranke npr. za polnjenje bazenov ali pranje ceste. Količina porabljene vode se obračuna pri obračunu komunalnih storitev.

3.10 PODATKI O JAVNIH POVRŠINAH, ZA KATERE SE IZ JAVNEGA VODOVODA ZAGOTAVLJA PITNA VODA ZA PRANJE, NAMAKANJE, OSKRBO S PITNO VODO ZA SPLOŠNO RABO.

V Občini Gorenja vas – Poljane se voda iz javnega omrežja občasno uporablja na javnih površinah.

Zap.št:	Vodovodni sistem		Lokacija
1	SOVODENJ	JV SOVODENJ	PITNIK
2	GORENJA VAS	JV GORENJA VAS	FONTANA (VODA SE NE UPORABLJA ZA PITJE)

V Programskem obdobju 2026-2029 se načrtuje postavitve pitnikov na območjih javnih površin. Lokacije se bodo določale naknadno glede na podana priporočila.

